

FICHA TECNICA PLATO DE IBIZA GEL COAT



Textura Pizarra suave



Superficie
deslizamiento C3
(Puntuación máxima)



Superficie
tratamiento
antibacteriano

COLORES





Blanco



Antracita



Beige

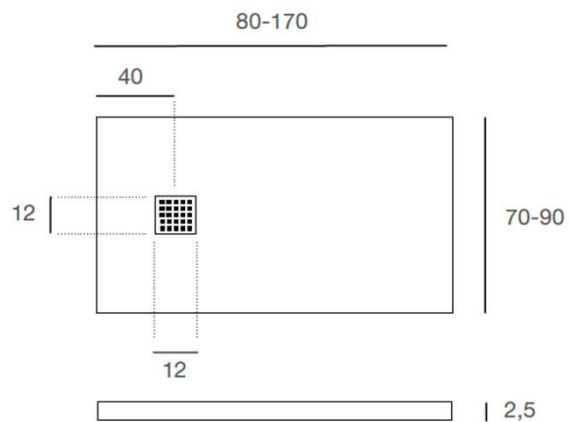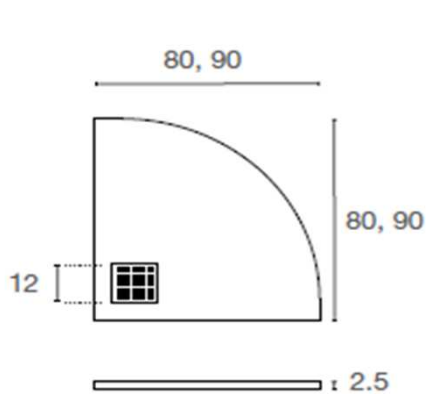

Plato fabricado con carga mineral y resina recubierto de Gel coat sanitario antibacteriano de última generación.

Masa interior tintada en color similar al exterior.

Tratamiento Antibacterias: (JISZ 2801:2006) que impide que cualquier microorganismo se asiente en su superficie.

Plato clase 1 en durabilidad y facilidad a la limpieza según el instituto tecnológico AIDIMA.

Medidas, formas y colores especiales: No admite.

Rejilla de acero inoxidable pulido de estampación.

Fabricación nacional.

Resistente a los productos de limpieza domésticos: dureza superficial 5 H.



Clase 1 en durabilidad y facilidad de limpieza



Antideslizamiento C3 (Máxima puntuación)



Superficie tratamiento antibacterias



Certificado de conformidad europea




Rejilla de acero inoxidable incluida en el precio



Válvula Coat de Ø 9 cm incluida en el precio



Fabricado en España

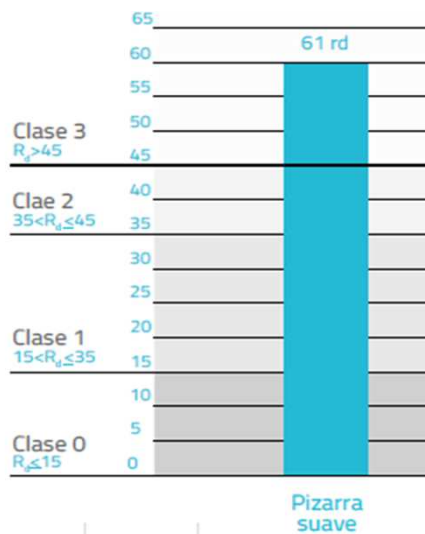

AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO

Referencia: 1609067-01
Hoja de encargo: 21601817

INFORME DE ENSAYOS nº 220.1.1610.220.ES.02

A PETICION DE:

EMPRESA: BECRISA, S.L.
RESPONSABLE: EMILIO SANTIS
DIRECCION: C/ LES FORQUES, S/N
POBLACION: 12200 ONDA (CASTELLON)
TELEFONO: 964.538.353
CIF: B-55.556.955

REFERENTE A:

MUESTRAS: PLATO DE DUCHA
ENSAYOS: VARIOS

FECHA RECEPCIÓN DE MUESTRAS: 19/09/2016
FECHA INICIO DE ENSAYOS: 23/09/2016
FECHA FINALIZACIÓN DE ENSAYOS: 04/10/2016

Documento firmado digitalmente mediante firma electrónica legal.

El presente informe anula y sustituye al informe número: 220.1.1610.220.ES.01

EL PRESENTE INFORME CONSTA DE 9 PÁGINAS NUMERADAS CORRELATIVAMENTE.

La muestra de ensayo objeto de este informe permanecerá en AIDIMME durante un periodo de tiempo de tres meses a partir de la fecha de emisión del mismo. Transcurrido este plazo se procederá a su destrucción, por tanto cualquier reclamación debe llevarse a cabo dentro de estos límites.

AIDIMME, INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES
Parque Tecnológico - Cala Borriana - Frailón, 13
C/P: 8554261550-46860 PATERNAL (Valencia) ESPAÑA
Tel: 96 136 60 70 - Fax: 96 136 61 85

aidimme@aidimme.es
www.aidimme.es

Fdo. Emilio Santis
Jefe de producto Becrisa

1 de Marzo de 2019